


Uwaga!

Oddziaływanie eksploatacji ujęcia wody w sensie hydrogeologicznym, odpowiadające obniżeniu ciśnienia hydrostatycznego w eksploatowanej warstwie wodonośnej nie ma żadnego znaczenia dla warunków użytkowania powierzchni terenu, płytkich warstw gruntu i wód gruntowych, w konsekwencji nie może być utożsamiane z negatywnym oddziaływaniem ujęcia wody, które może dotyczyć jedynie innych ujęć wody bazujących na tej samej warstwie wodonośnej, które w zasięgu oddziaływania nie występują.

W konsekwencji eksploatacja komunalnego ujęcia wód podziemnych w Choroszczy na zasadach określonych w operacie wodnoprawnym nie spowoduje żadnych negatywnych oddziaływań poza obszarami pozostającymi w dyspozycji właściciela i użytkownika ujęcia wody oraz nie będzie miała negatywnego wpływu na obszary chronione przyrodniczo.

Załącznik nr 2.4

MAPA EWIDENCJI GRUNTÓW z lokalizacją studzien wierconych nr 1, nr 2 i nr 3, wylotu kanalizacji popłuczyn z SUW oraz przebiegiem rowu odbierającego popłuczyny skala 1: 2000

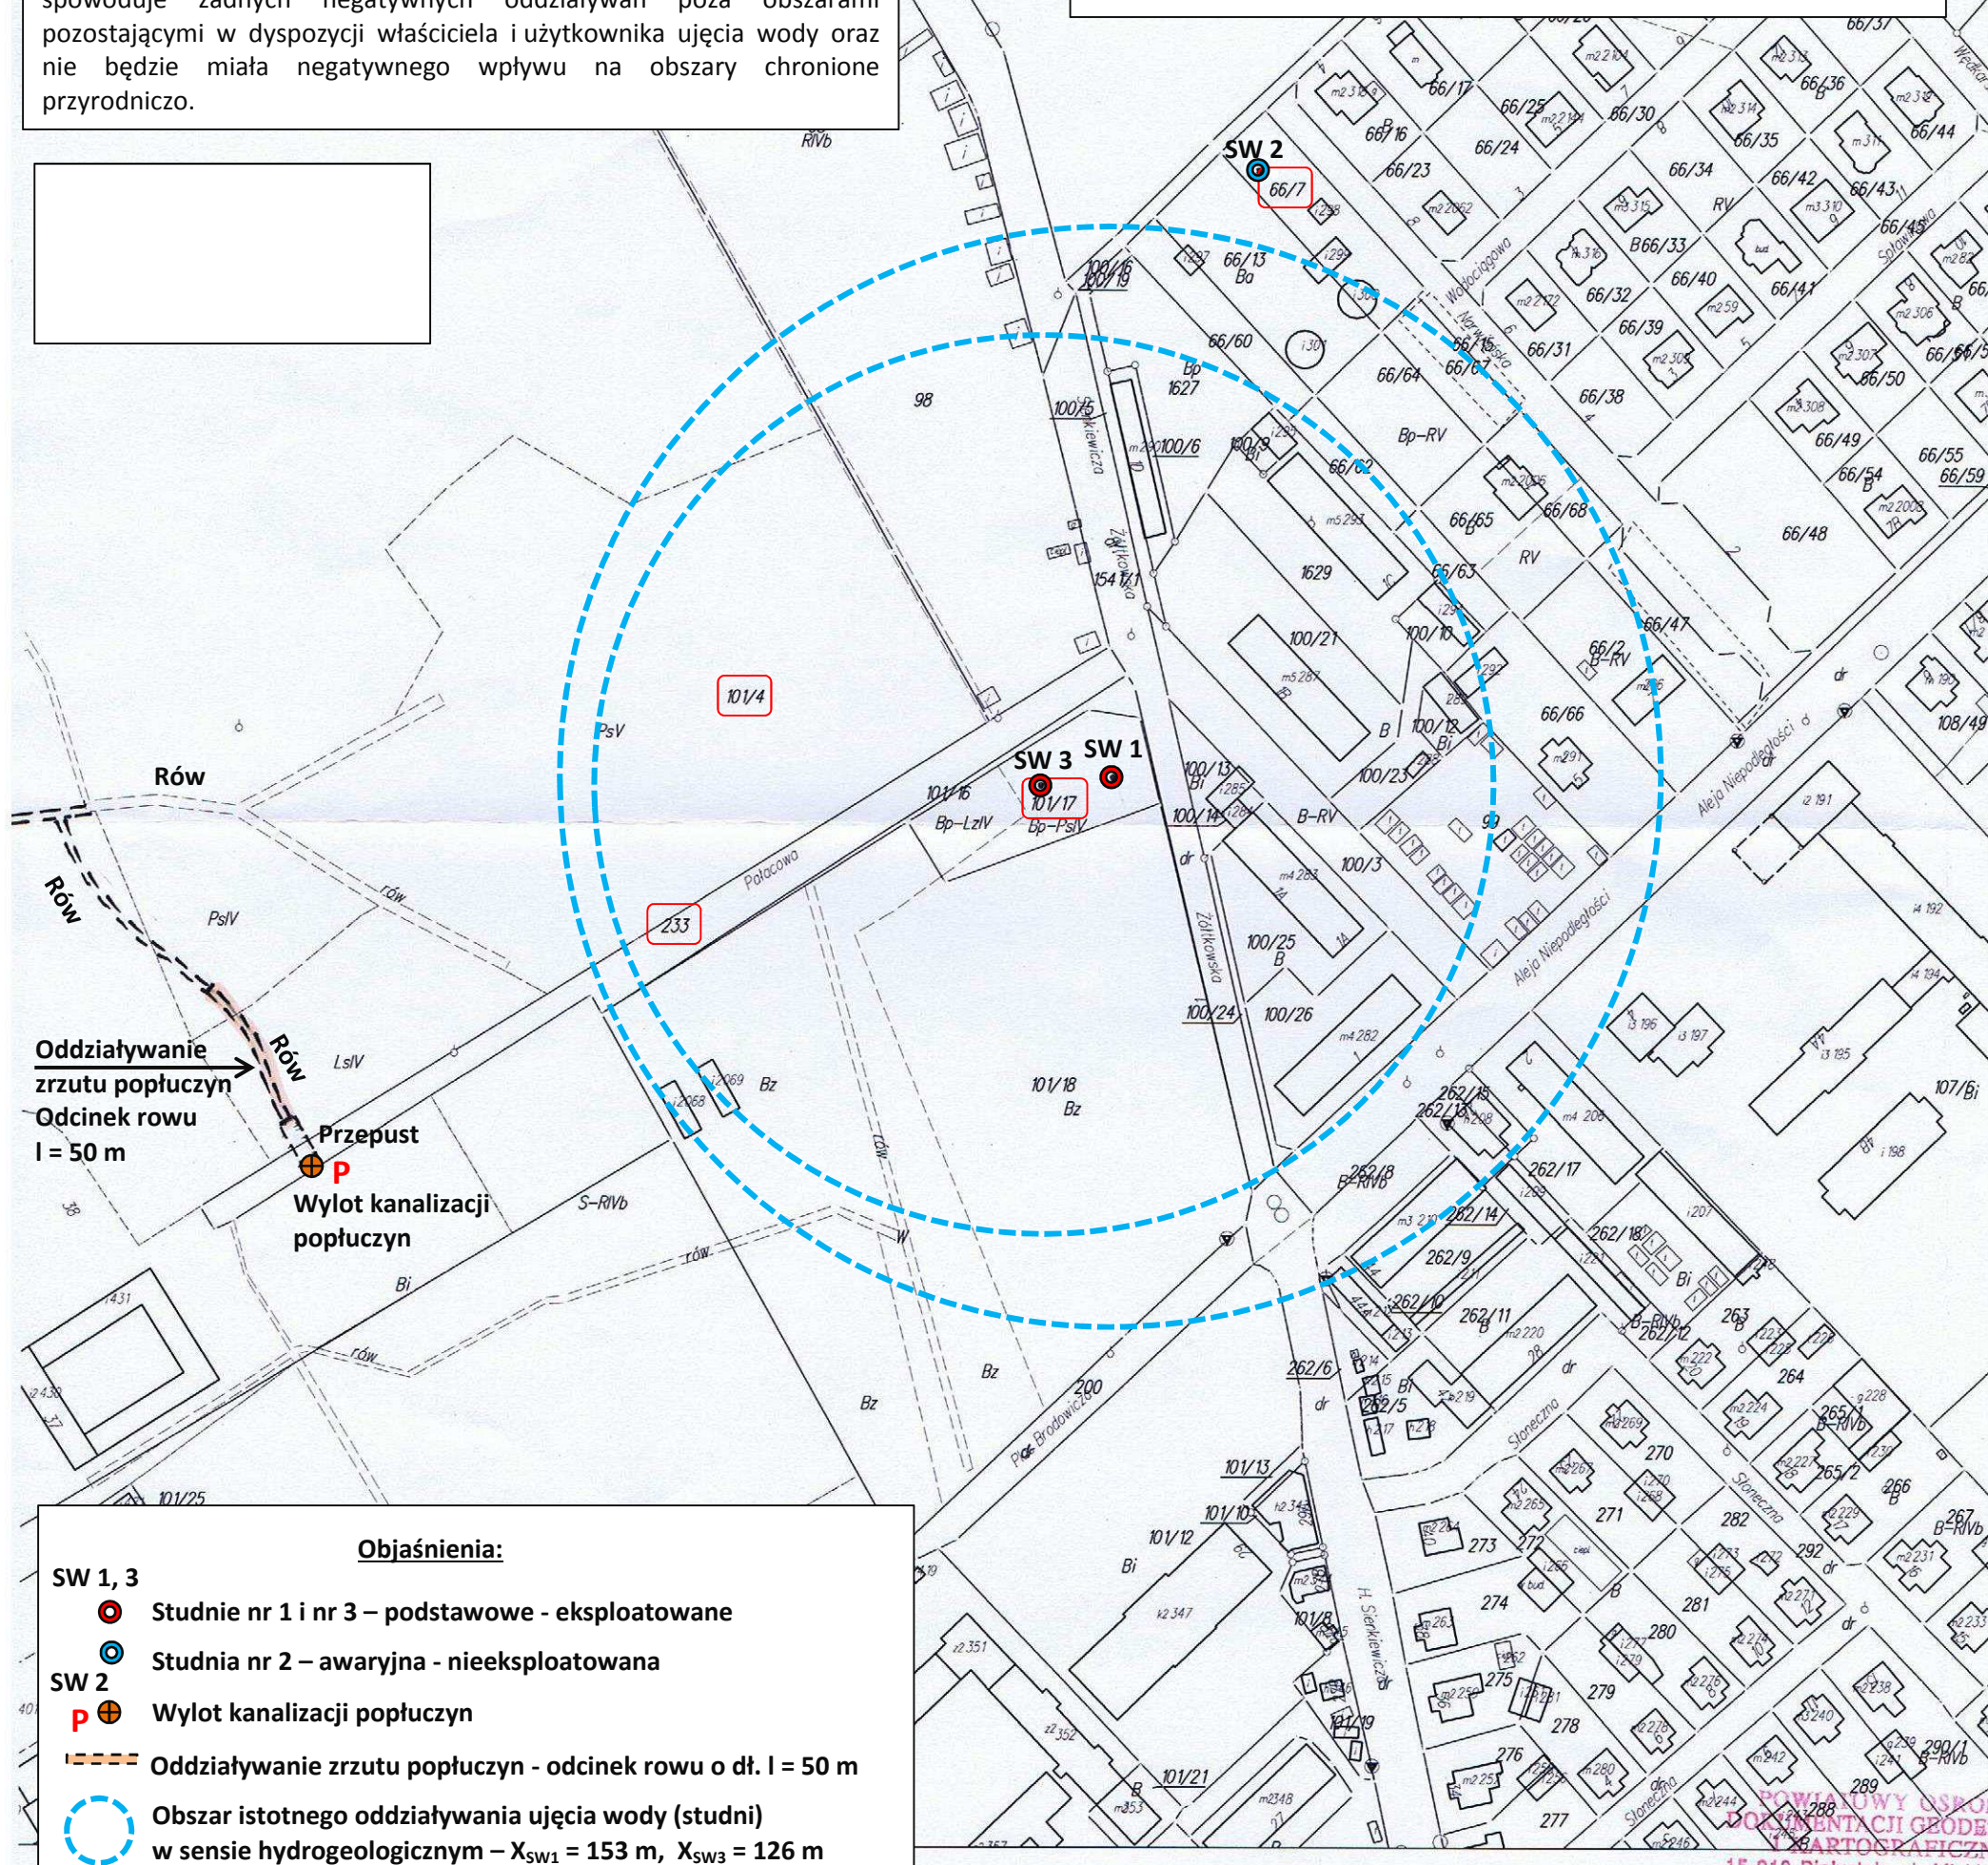

Objaśnienia:

SW 1, 3

Studnie nr 1 i nr 3 – podstawowe - eksploatowane

SW 2

Studnia nr 2 – awaryjna - nieeksploatowana

P

Wylot kanalizacji popłuczyn

Oddziaływanie zrzutu popłuczyn - odcinek rowu o dł. l = 50 m

●

Obszar istotnego oddziaływania ujęcia wody (studni)
w sensie hydrogeologicznym – $X_{SW1} = 153$ m, $X_{SW3} = 126$ m

CHOROSZCZ

KOPIA MAPY EWIDENCJI GRUNTÓW

dz.101/17

Skala 1:2000

PODGiK w BIAŁYMSTOKU

Arkusz

Białystok dn. 1.12.2014 r.

Pozwiera się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	
Organ prowadzący państwowy zasob geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
Nazwa materiału zasobu	wydruk 2 mapy ewid.
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	8851.2014
ODG	II 410
Data wykonania kopii	2014 - 12 - 01
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Z up. STAROSTY

Sporządził: Cezary Madejski

KIEROWNIK DZIAŁU
Technicznej Obsługi
Ewidencji Gruntów-Budynków i Lokali
Katarzyna Kondraciuk