
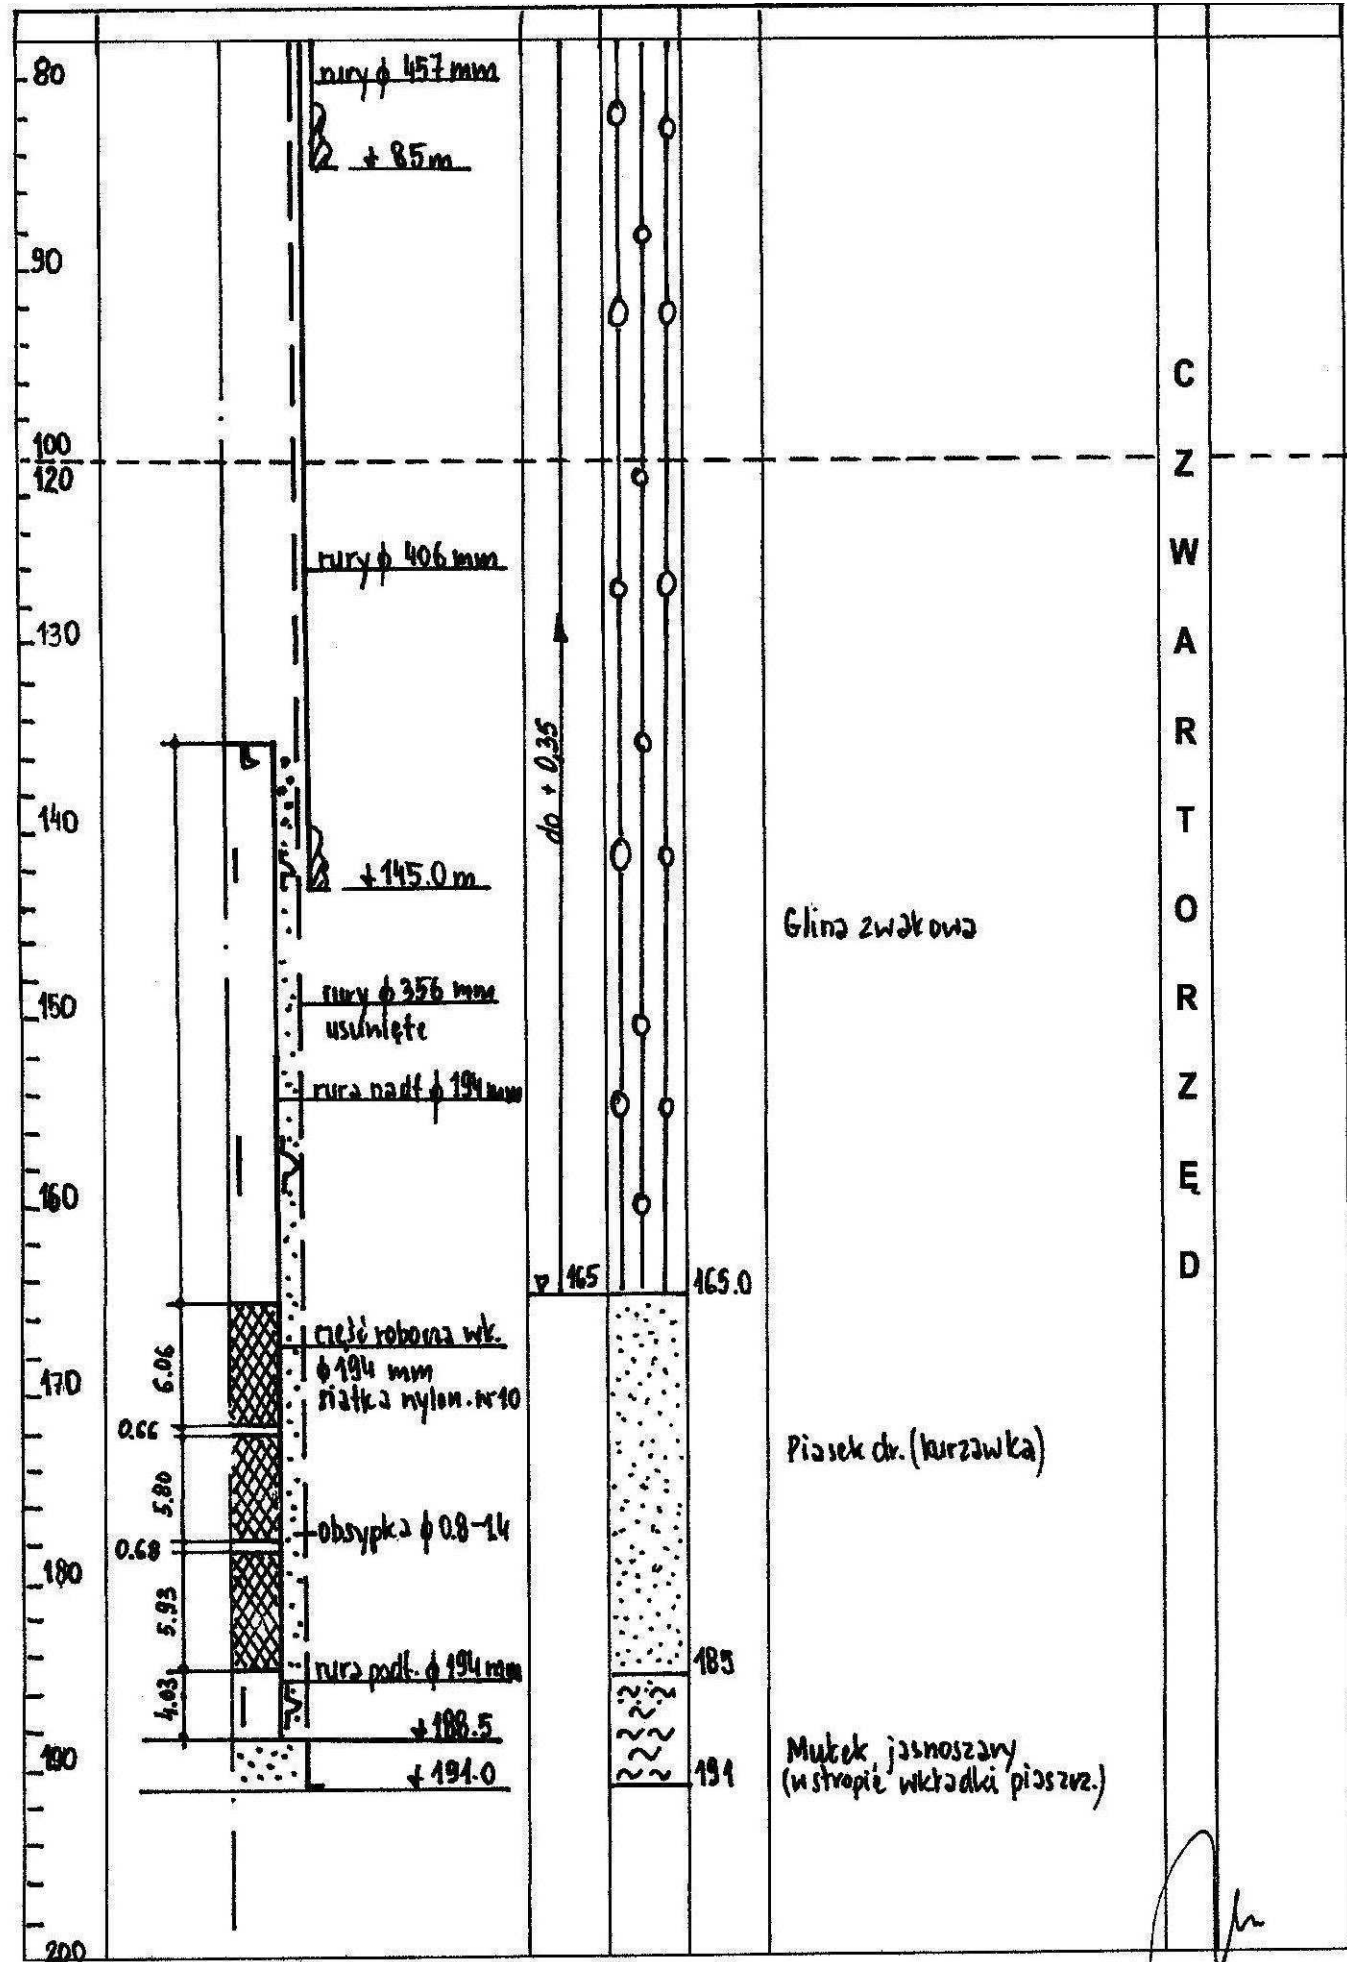


PRZEKRÓJ PIONOWY STUDNI WIERCONEJ NR 2

Lokalizacja: miasto Choroszcz woj. podlaskie
 Użytkownik: Zakład Energetyki Ciepłej Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o.o.
 Rok wykonania studni: 1983
 Wykonawca studni: PZRwW WODROL Białystok
 Wydajność ekspl. studni: $Q_e = 79.6 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S_e = 57.8 \text{ m}$ $R_e = 1248 \text{ m}$

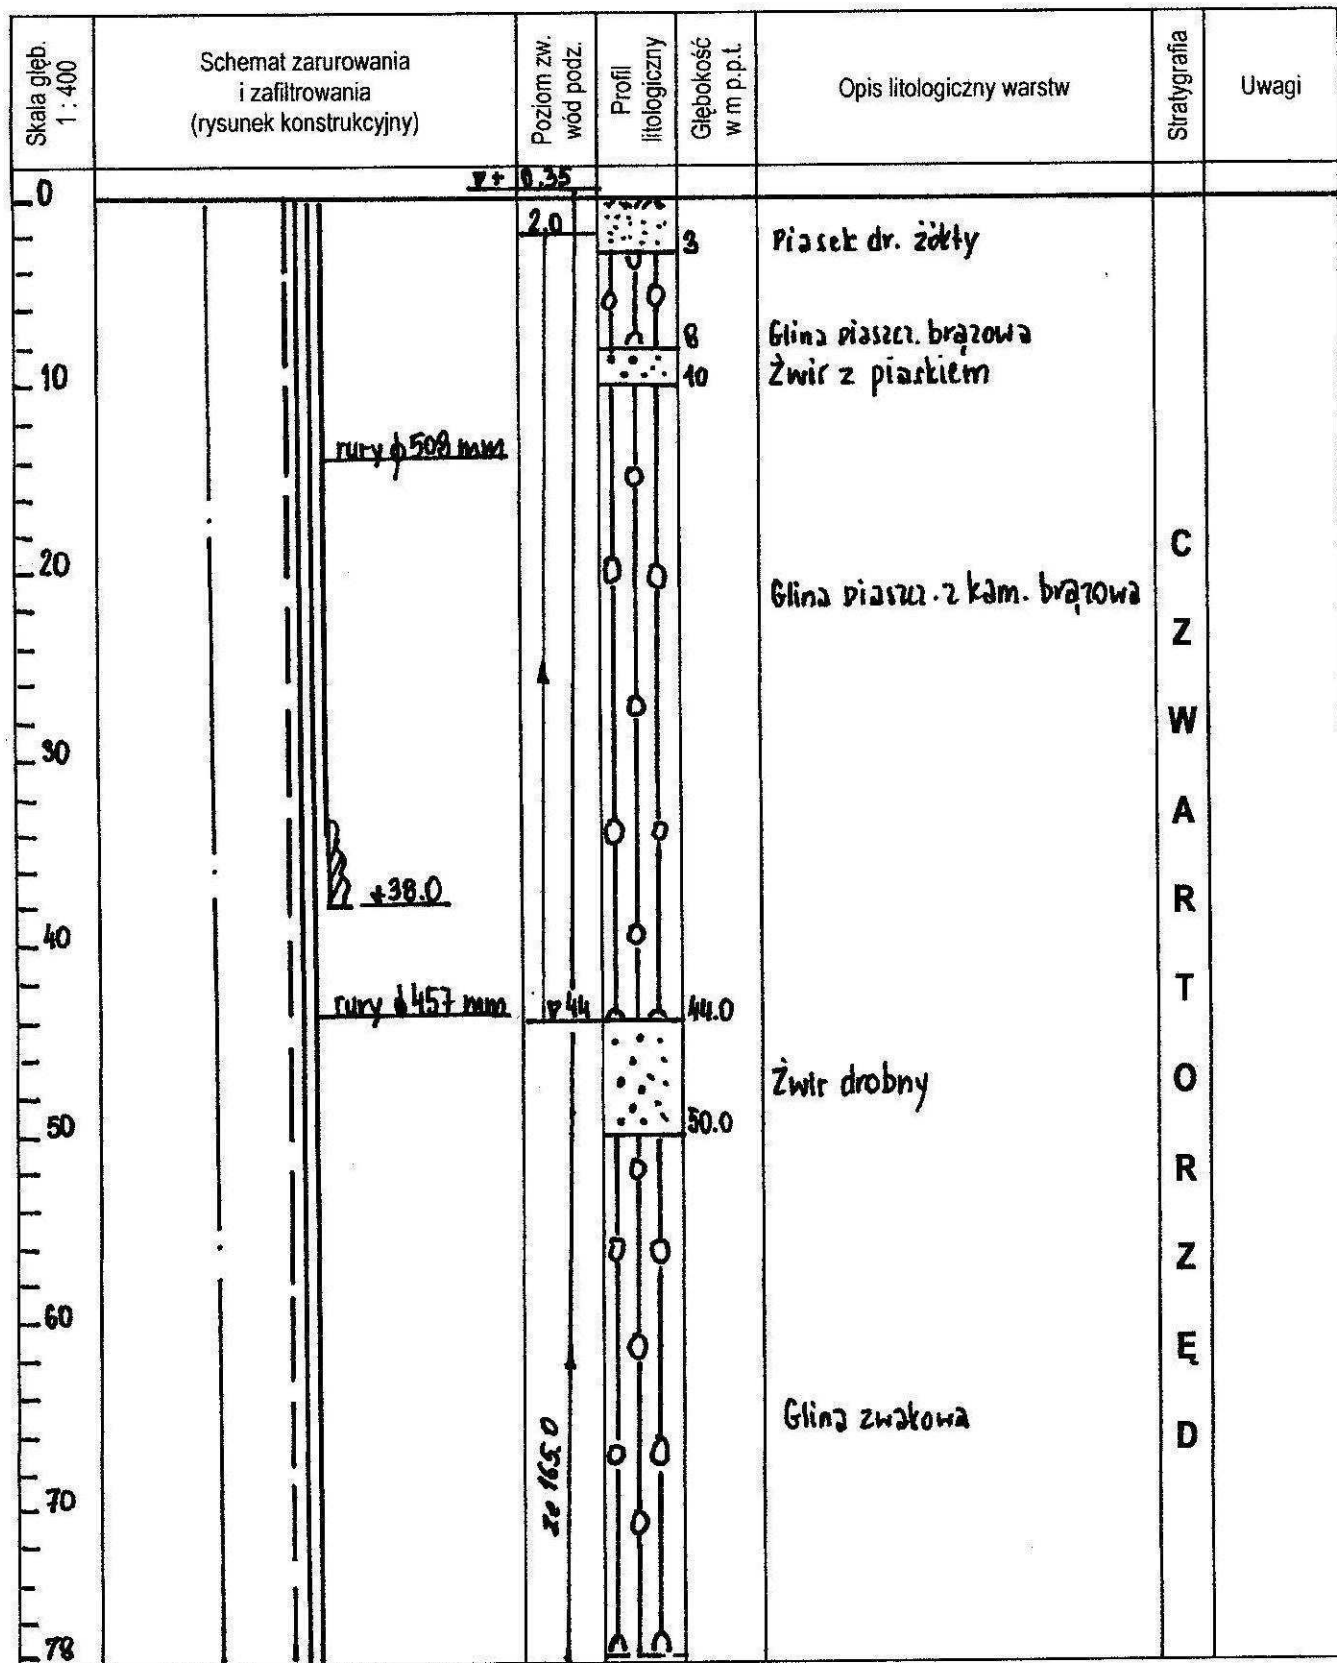

Sporządził mgr inż. Cezary Madejski